

AQUACONSULT, spol. s r.o.
Zdeňka Lhoty 1009
252 28 Černošice



**Město Dobřichovice
Vítova 61
252 29 Dobřichovice**

Váš dopis/ze dne

naše značka
RV 10408

vyřizuje
Rogalewicz, 725 732 376
rogalewicz@aquaconsult.cz

dne
3.6.2026

Věc: Upozornění na nedodržování vydaného Opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Dobřichovice

Vážení,

dne 30.4.2026 vydal Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení vodního hospodářství, opatření obecné povahy (č.j. MUCE 74464/2026 OSU), kterým bylo omezeno užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu města Dobřichovice do 1.8.2026, zejména napouštění a dopouštění bazénů, zalévání zeleně a mytí automobilů.

Při vykonávání naší provozní činnosti bylo zjištěno, že toto opatření bohužel není dodržováno, což potvrzují i data z dispečinku (viz příloha tohoto dopisu).

Chtěli bychom Vás poprosit, zda by bylo možné pomocí Vašich informačních kanálů informovat občany o nutnosti dodržování tohoto opatření. Jeho nerespektování způsobuje již v současnosti problémy v dopouštění vodojemů, což má za následek nedostatečné množství pitné vody pro město. Vzhledem k tomu, že nejteplejší měsíce v roce nás teprve čekají, je nezbytné, aby si občané uvědomili, že se nejedná o bezdůvodné snižování jejich komfortu, ale že vydání tohoto opatření bylo nezbytné.

Dle platné legislativy bylo výše uvedené opatření obecné povahy vydáno s nejvyšší možnou platností, kterou jsou 3 měsíce. Jelikož konec platnosti je 1.8.2026, s nejvyšší pravděpodobností bude požádáno o jeho prodloužení.


Děkujeme za spolupráci.

Ing. Aleš Rogalewicz
Technik vodohospodářských sítí



Příloha: Grafy znázorňující spotřebu vody v běžném týdnu v dubnu a v posledním květnovém týdnu.

KVĚTEN

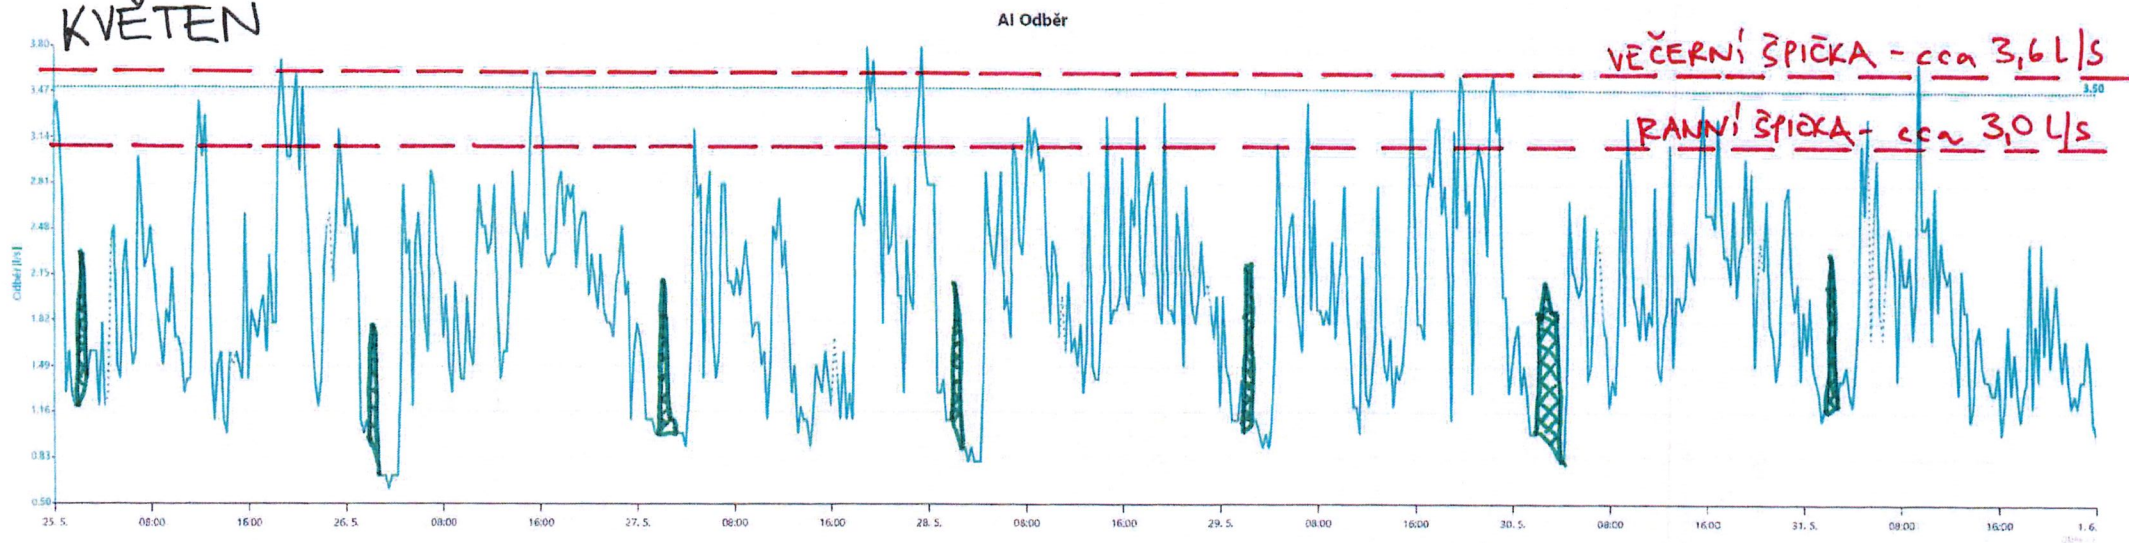

 - pravidelné noční odběry ještě před nástupem ranní špičky - pravděpodobně automatické zavlažování

--- ranní a večerní špička - v květnu téměř dvojnásobný odběr oproti dubnu

DUBEN

